

GST DI-9204E — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — GST DI-9204E Adresli Yangın Alarm Butonu

Kapsanan modeller: DI-9204E

Özellikler

- Programlama cihazıyla elektronik olarak adreslenir.
- Basılarak alarm verilir; özel anahtarla sıfırlanır.
- Tak-çıkart yapıdadır.
- EN54-11 standardı kapsamında LPCB sertifikalıdır.

Teknik Özellikler

Çalışma gerilimi	Çevrim hattı 24V (16V ~ 28V)
Bekleme akımı	≤0.6mA
Alarm akımı	≤1.8mA
Aktivasyon elemanı tipi	Yeniden kullanılabilir
Aktivasyon yöntemi	Aktivasyon plakasına elle basma
Sıfırlama yöntemi	Özel anahtarla manuel sıfırlama
Programlama yöntemi	Elektronik adresleme
Adres aralığı	1~242 aralığında bir adres
Kablolama	İki telli, polariteden bağımsız
Sınıf	Tip A, iç mekân kullanımı
Koruma derecesi	IP43
Ortam sıcaklığı	-10°C ~ +55°C
Bağıl nem	≤95%, yoğuşmasız
Gövde malzemesi	ABS
Boyutlar (U×G×Y), arka kutu ile	87.1mm×87.1mm×58.5mm
Boyutlar (U×G×Y), arka kutu olmadan	87.1mm×87.1mm×23.5mm
Montaj delikleri arası mesafe	60mm
Ağırlık, arka kutu ile	Yaklaşık 160g
Ağırlık, arka kutu olmadan	Yaklaşık 107g

Standart ve Sertifikalar

Standart	EN54-11
Sertifikasyon kuruluşu	LPCB
Kaynakta yer alan sertifika ve uygunluk işaretleri	548g/08; 2831-CPR-F0130; GST-0011-01; 13

Terminaller ve Kablolama

Z1 ve Z2 terminalleri, kontrol panelinin çevrim hattına bağlantı içindir. Bağlantı polariteden bağımsızdır.

Yerel kurallara tabi olmak üzere, 1.0mm² veya daha büyük kesitli yangın kablosu önerilir.

Tipik bağlantı şemasında önceki cihazdan gelen ve sonraki cihaza giden çevrim bağlantıları Z1 ve Z2 terminalleri üzerinden gösterilmiştir.

Sıfırlama ve Sökme

- Butonu sıfırlamak ve kilidini açmak için bir anahtar sağlanır.
- Basılmış butonu sıfırlamak için anahtarı anahtar deliğine dik olarak yerleştirin, içeri itin ve saat yönünde çevirin. Camın başlangıç konumuna dönmesi gerekir.
- Buton gövdesinin kilidini açmak ve gövdeyi sökmek için çatallı anahtarı yerleştirip sonuna kadar itin. Gövde, tabandan veya arka kutudan ayrılır.

Test Aparatı

Yedek parça olarak bir test aparatı sağlanır. Bu aparat, devreye alma veya bakım sırasında buton takılı değilken devrenin sürekliliğini korur; böylece kablo testi kolayca yapılabilir ve devre tamamlanır.

Sipariş Bilgileri ve Aksesuarlar


DI-9204E	Adresli yangın alarm butonu; ürün numarası: 10106296
D-92WPB	Su geçirmez kutu; ürün numarası: 30206520
D-92FC	Açılır kapak; ürün numarası: 30206356
P-9910B	El tipi programlama cihazı; ürün numarası: 10104894

Uyumlu Ürünler

- GST100 akıllı yangın alarm kontrol paneli
- GST200-2 akıllı yangın alarm kontrol paneli
- GST200N akıllı yangın alarm kontrol paneli
- GST- IFP8 akıllı yangın alarm kontrol paneli

Şekiller


Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.

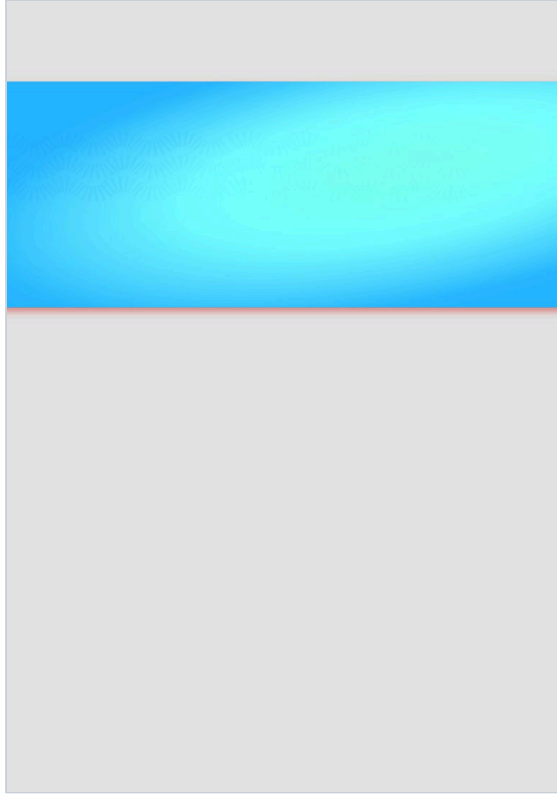

Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 4 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 5 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 7 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 8 — kaynak belge sayfa 2



Şekil 9 — kaynak belge sayfa 2

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/gst-di-9204e

Bu belge, üreticinin resmî İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: [gst-di-9204e-datasheet.pdf](#)

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim